Tunnus Marking	Laite Device		Kytkennät / Connections										
			0-10V (24VDC)			3-piste/3-point (230VAC)			230VAC			Anturi / Sensor	
			24V	0V	0-10V	Auki/Open	Kiinni/Close	N	L	N	PE		
TEO	Ulkolämpötila-anturi	Outside temperature sensor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	TEO-W1/1	TEO-W1/2
P211	Lämmityspiiri 1 kiertovesipumppu	Heating circuit 1 circulation pump	–	–	–	–	–	–	X2/5	X2/N	X2/PE	–	–

PERIAATEKYTKENTÄ


Laitteisto on suunniteltava voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti.


PRELIMINARY CONNECTION

The installations must be designed in accordance with current norms and regulations.

Tunnus Marking	Laite Device	Kytkennät / Connections			
		230VAC			
		L	N	C	PE
ÄC1	ÄssäCooling Cs4, Cs6, Ck5, Ck9	F17/2	N	K17/A1	PE
P17	Jäähdytyspumppu Cooling circulation pump	K17/14	N	–	PE
Y17	Jäähdytys 2-tieventtiili Cooling 2-way valve	K17/24	N	–	PE

P17, Y17, F17 ja K17 toimitetaan ÄssäCooling tarvikepaketissa
P17, Y17, F17 and K17 are delivered in ÄssäCooling installation kit

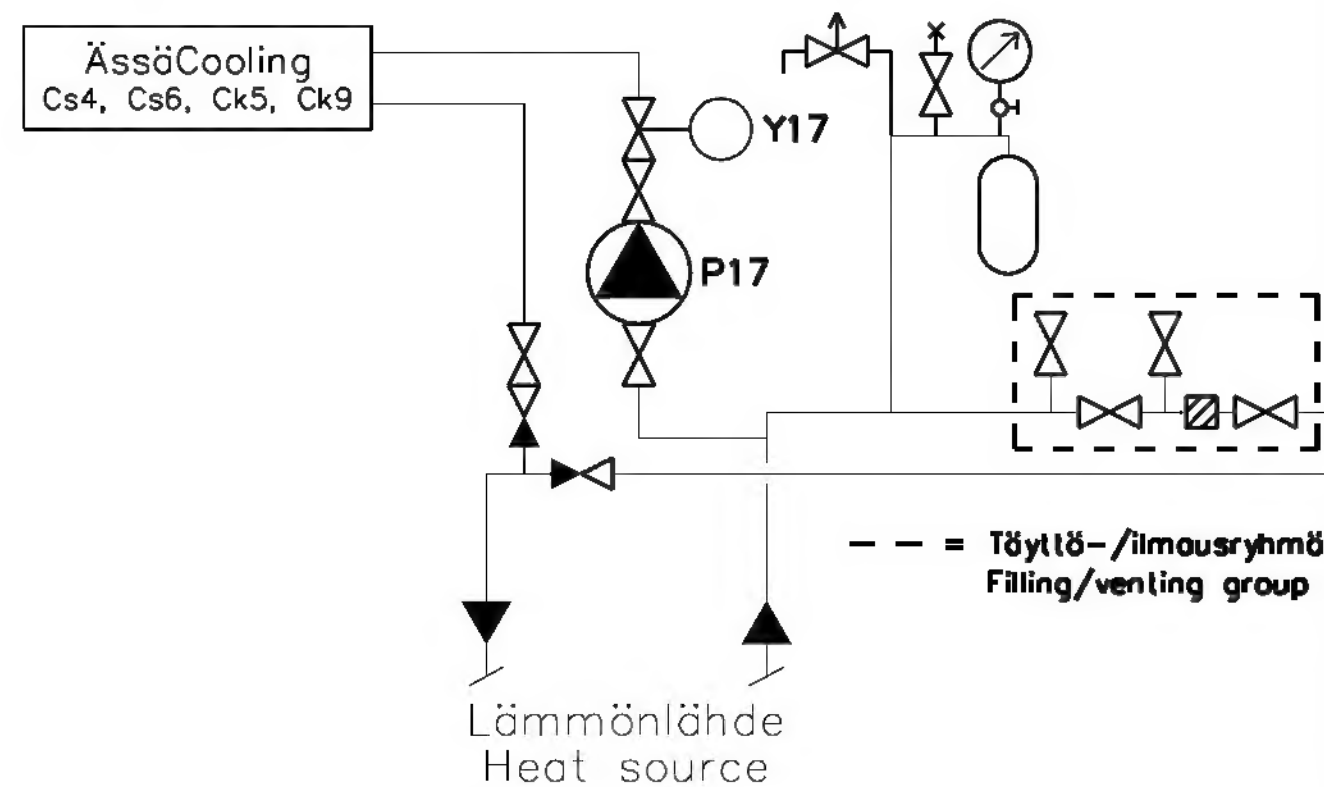

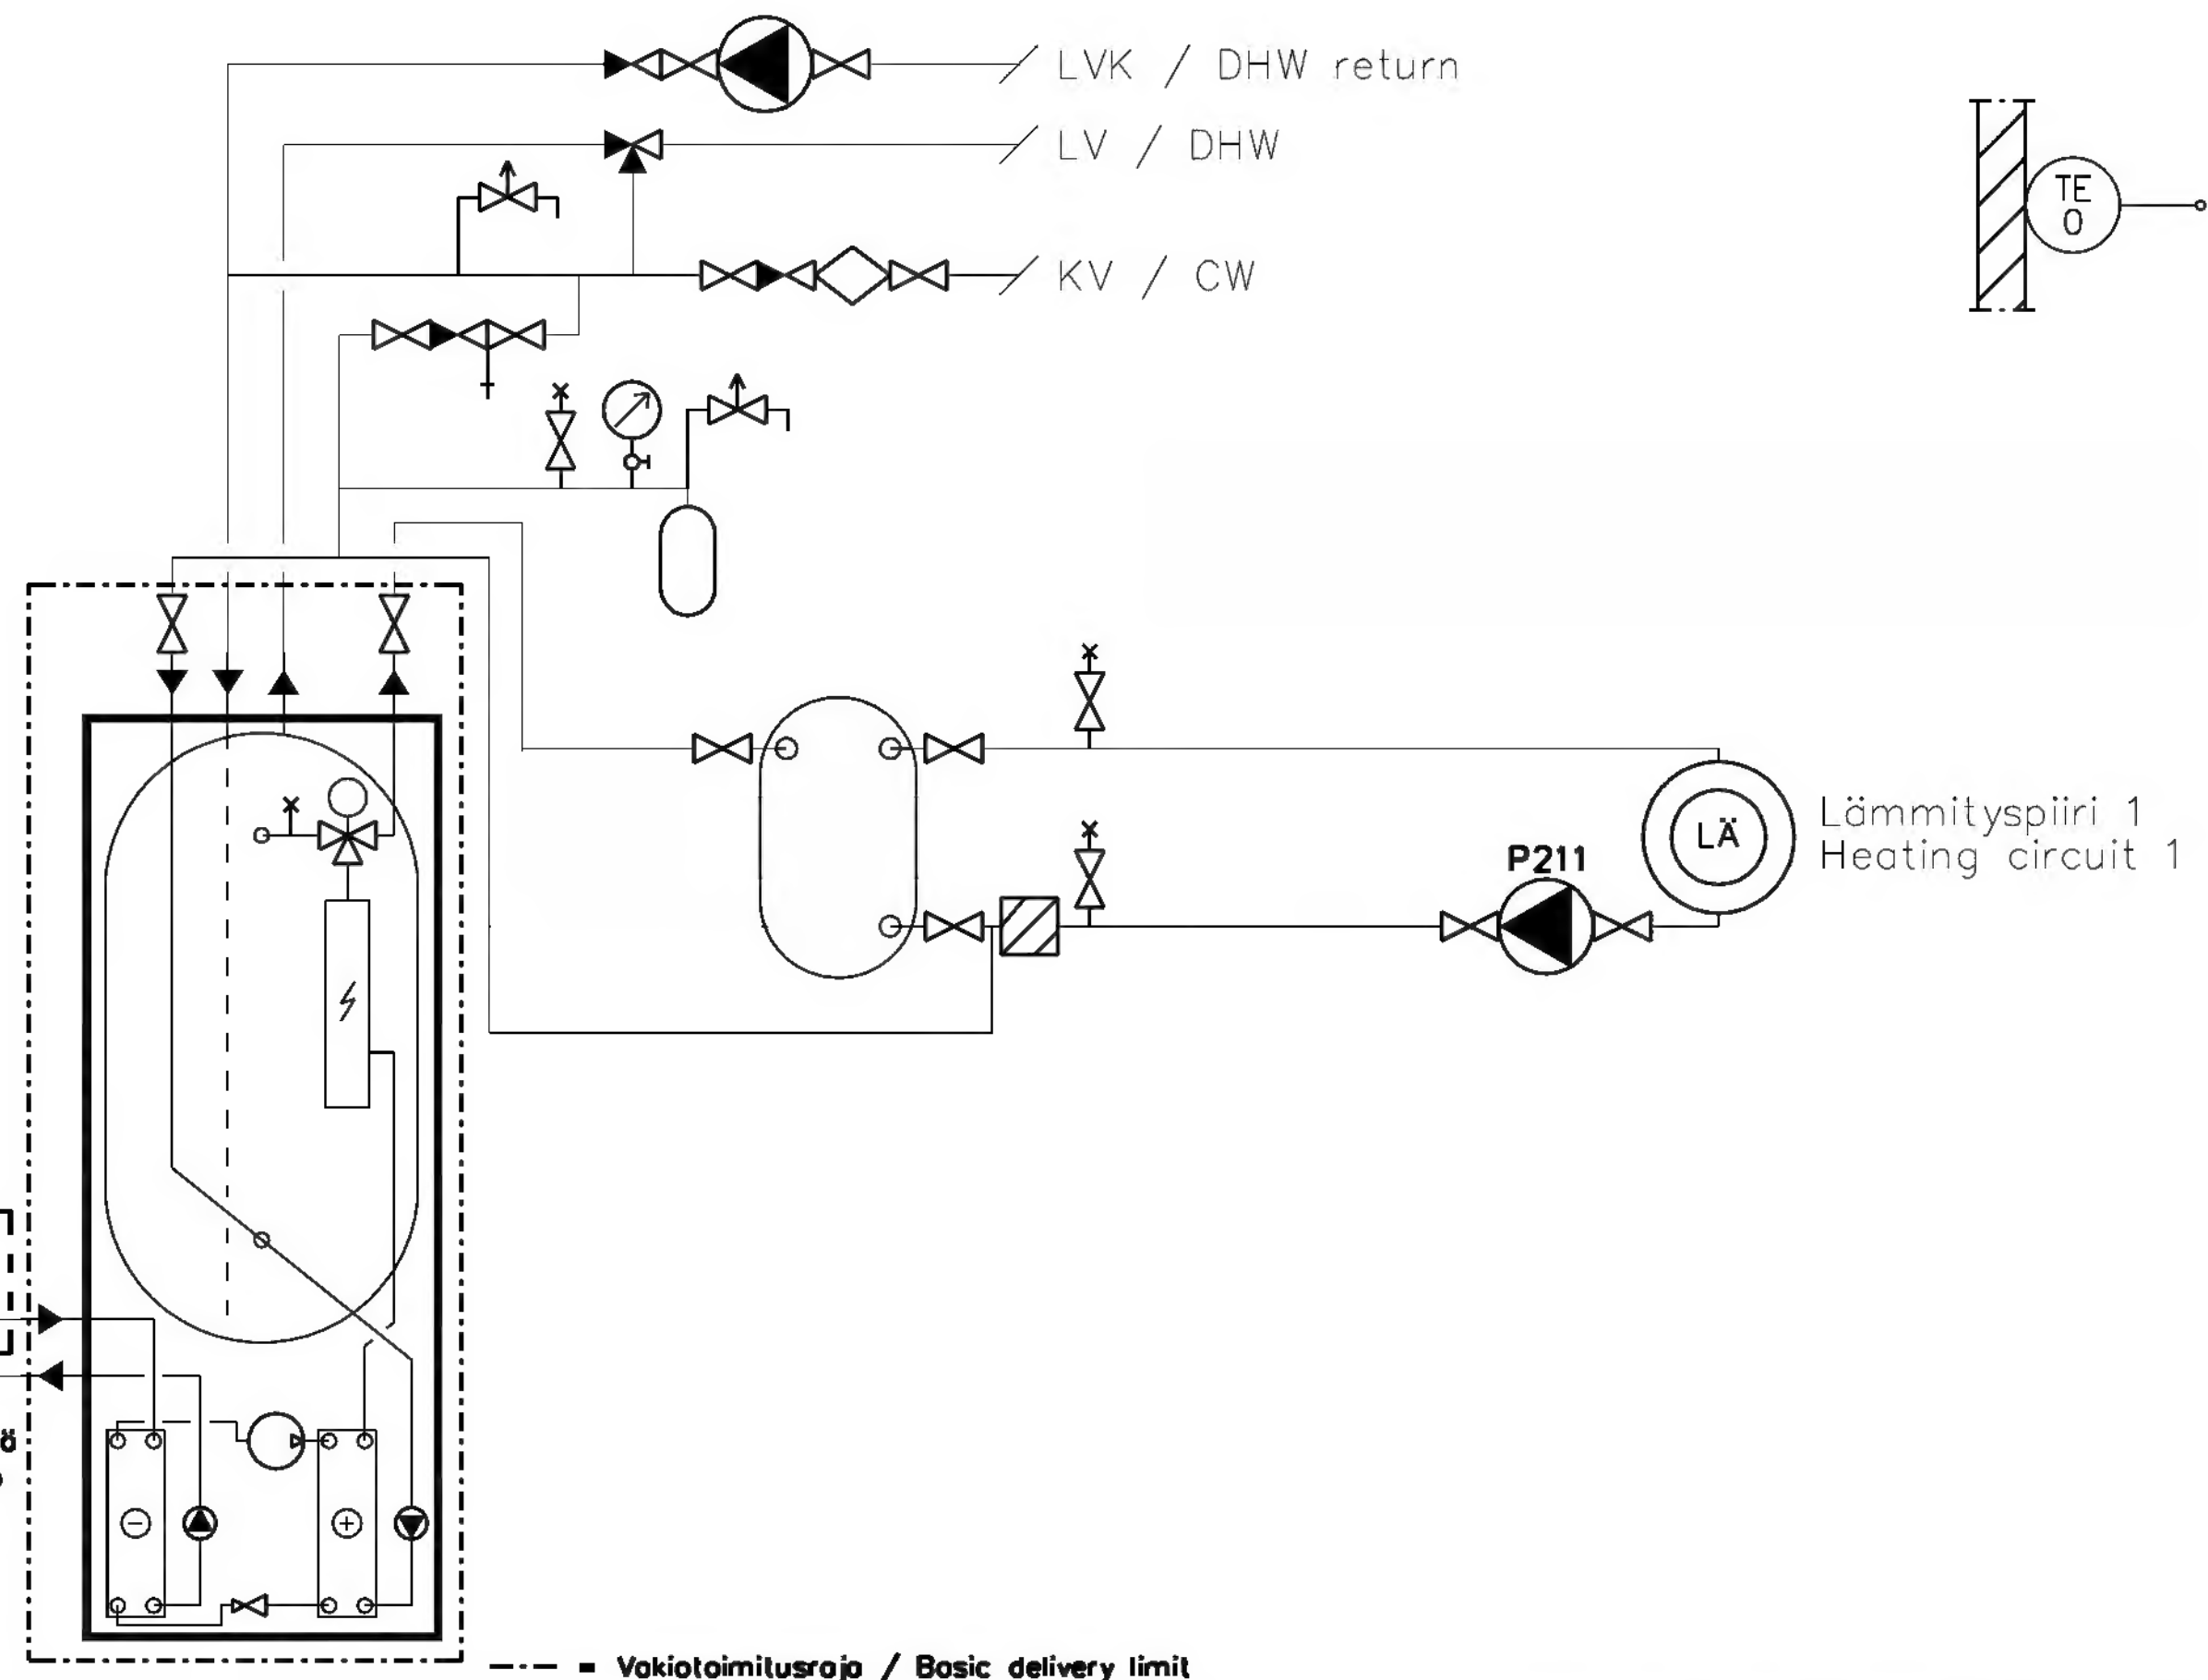

oilon® LÄMPÖÄSSÄ	SUUNN. JHi / PIIRT. JHi / PVM. 10.02.2021 / ALLEKIRJOITUS	HVAC SCEMATIC CUBE EASYACE 07 PRELIMINARY CONNECTION	LVI KYTKENTÄKAAVIO CUBE EASYACE 07 PERIAATEKYTKENTÄ

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O: L CUBE EASYACE 07 — MUUTOS: 21A
LEHTI: 1 — LEHDISTÄ: 1 — TILAAJAN N:O

PÄIVÄYS | NIM. | MUUTOS | LUKUM. | TUNN.